

Spentrup Vandværk

Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. august 2024

Placering: Vandværket

Dato: 13. august 2024

Deltagere: Aksel, Jan, Jan, Jørn, Peder og Lars

Klokkeslæt: 19.30

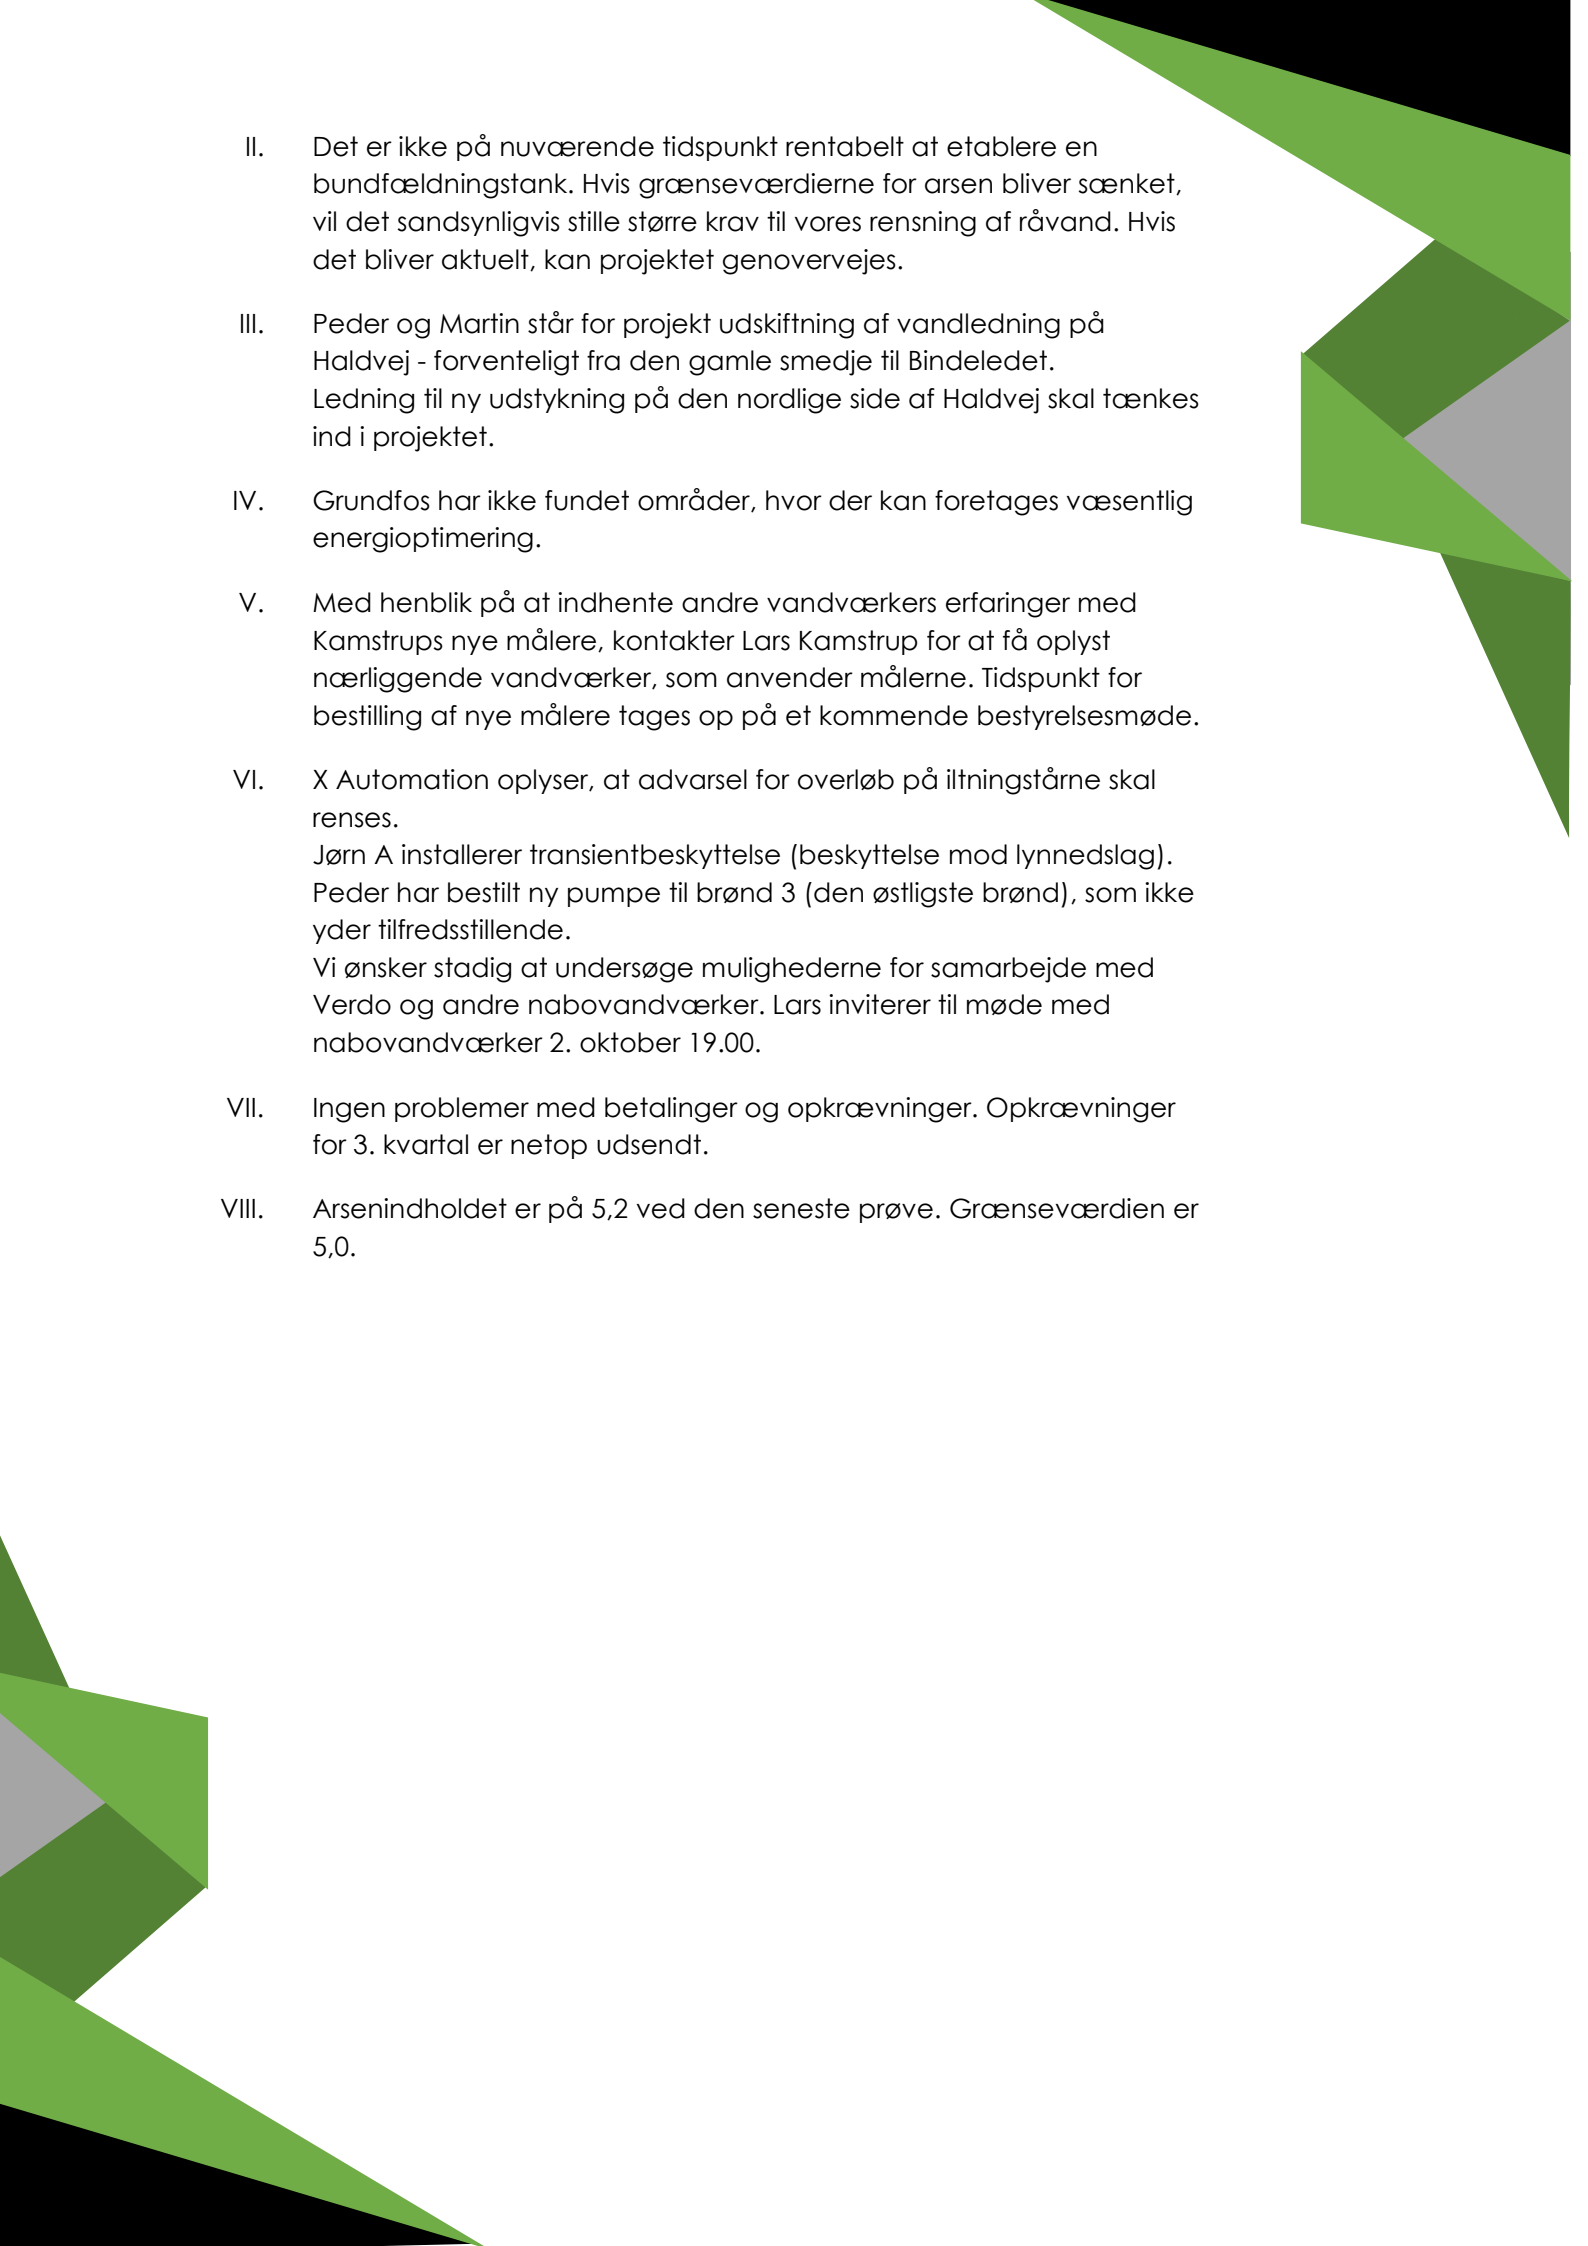
Punkter på dagsorden

- I. Referat fra sidste møde (Har vi husket det vi aftalte.)
- II. Gennemgang af tilbagemelding fra Silhorko (Filterskyllevand.)
- III. Projekt "Ny vandledning på Haldvej."
- IV. Gennemgang af rapport "Energioptimering fra Grundfos"
- V. Tilbud fra Kamstrup 1200 målere (Mod Brdr. Dahl.)
- VI. Div. orientering.
- VII. Øjeblikkelig økonomi ved Aksel.
- VIII. Evt.

Handlingspunkter	Ejere	Deadline	Status
Indkøb af nye målere	Best.	2024	Det skal besluttes hvornår nye målere skal bestilles hos Kamstrup.
Skift af jernledning på Haldvej	Peder	2025-2026	Peder påbegynder udskiftningen i samarbejde med Martin.
Samarbejde med Verdo m.fl.	Lars	Efterår 2024	Drøftelser om eventuelt fremtidigt samarbejde fortsættes med både Verdo og øvrige vandværker. Lars kontakter nabovandværker.
Vandplanudvalget	Best.	Ultimo 2024	Inden udgangen af 2024 skal det besluttes, om vi skal udtræde af VPU.

Referat

- I. Referat fra sidste møde godkendt

- 
- II. Det er ikke på nuværende tidspunkt rentabelt at etablere en bundfældningstank. Hvis grænseværdierne for arsen bliver sænket, vil det sandsynligvis stille større krav til vores rensning af råvand. Hvis det bliver aktuelt, kan projektet genovervejes.
 - III. Peder og Martin står for projekt udskiftning af vandledning på Haldvej - forventeligt fra den gamle smedje til Bindeledet. Ledning til ny udstykning på den nordlige side af Haldvej skal tænkes ind i projektet.
 - IV. Grundfos har ikke fundet områder, hvor der kan foretages væsentlig energioptimering.
 - V. Med henblik på at indhente andre vandværkers erfaringer med Kamstrups nye målere, kontakter Lars Kamstrup for at få oplyst nærliggende vandværker, som anvender målerne. Tidspunkt for bestilling af nye målere tages op på et kommende bestyrelsesmøde.
 - VI. X Automation oplyser, at advarsel for overløb på iltningstårne skal renses.
Jørn A installerer transientbeskyttelse (beskyttelse mod lynnedslag). Peder har bestilt ny pumpe til brønd 3 (den østligste brønd), som ikke yder tilfredsstillende.
Vi ønsker stadig at undersøge mulighederne for samarbejde med Verdo og andre nabovandværker. Lars inviterer til møde med nabovandværker 2. oktober 19.00.
 - VII. Ingen problemer med betalinger og opkrævninger. Opkrævninger for 3. kvartal er netop udsendt.
 - VIII. Arsenindholdet er på 5,2 ved den seneste prøve. Grænseværdien er 5,0.